

## Relatório de Inspeção – Instalações de Gás

Nº : CIA2025-0084-01-01

## Inspeção Aprovada

**Requerente e Local da Inspeção**

Cláudia Gomes Almeida Rua 28 de Janeiro - 350 - Ed. C - Fração 3, 1600-510 Vila Nova de Gaia

**Entidades associadas à Inspeção**

Projetista : (Informação Indisponível) - Projeto : (Informação Indisponível) - Visado por :  
 Instalador : (Informação Indisponível) Termo : (Informação Indisponível)  
 Distribuidor : ..... Id.Fornecimento :

**Dados da Inspeção**

Tipo : Periódica I/R : Inspeção  
 Tipo Instalação : Fogo Tipo Gás : Natural  
 Data Inspeção : 2025/02/15

**Ensaios**

Fluído:Ar

| Equipamento | Duração | Valor Inicial/Final | Tipo Ensaio    |
|-------------|---------|---------------------|----------------|
|             | 10 min  |                     | Pressão Intro. |
|             | 10 min  | 150 / 150 mbar      | Pressão Distr. |
|             | 5 min   | 0 / 0 ppm           | Monóxido s/Ex. |
|             | 5 min   | 0 / 0 ppm           | Monóxido c/Ex. |

**Aparelhos a Gás**

| Aparelho    | Marca       | Modelo | Tipo Apar. |
|-------------|-------------|--------|------------|
| Esquentador | Vulcano     | WTD 11 |            |
| Fogão       | Não visível |        |            |

**Defeitos Críticos**(Devem ser eliminados de imediato)

Não identificados

**Defeitos Não Críticos** (Devem ser eliminados no prazo de 3 meses)

Não identificados

**Observações finais**

Sem Observações

**Constatações**

Sem Constatações

**Assinaturas**Requerente

Cláudia Gomes Almeida

Processado por computador

Abastecedor

.....

InspetorPedro Sarabando  
306-PRO/TG/2015  
15-02-2025

## Relatório detalhado


**0. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**0.1. O Requerente aceita os condições contratuais ? : **SIM**0.2. Envio de documentação: **Email****1. INSTALAÇÃO (Data/Projecto/Termo)**

1.1- Data de execução da instalação de gás?

**OK: Ano de Construção = 2025**1.2-De acordo com Projecto / Termo ? : **Não Aplicável (nem Projecto nem Termo)**1.4. Instalação em utilização ANTES da Inspeção ? : **SIM****3. CAIXA DO CONTADOR / ALVÉOLO TÉCNICO**3.1. Caixa do Contador / Alvéolo Técnico: **Conforme**3.2. Contador: **Conforme**3.3. Válvula de Corte ao Fogo: **Conforme****4. TUBAGENS**4.1. Material da Introdução: **Não aplicável**4.2. Material da Distribuição: **Cobre**4.3. Protecção mecânica da Tubagem: **Conforme**4.4. Fixação da Tubagem: **Conforme**4.5. Tubagem s/contacto com Cabos Electrónicos: **Conforme**4.6. Tubagem s/utilização para "Circuito Terra" eléctrica: **Conforme**4.7. Utilização de Tubagens, Acessórios e Equipamentos permitidos: **Conforme**4.8. Tubagens em lugares permitidos na legislação / normas: **Conforme****5. APARELHOS A GAS E SUAS VÁLVULAS**

5.1. Registe os aparelhos da Instalação

| Aparelho    | Marca       | Modelo | Tipo Apar. |
|-------------|-------------|--------|------------|
| Esquentador | Vulcano     | WTD 11 |            |
| Fogão       | Não visível |        |            |

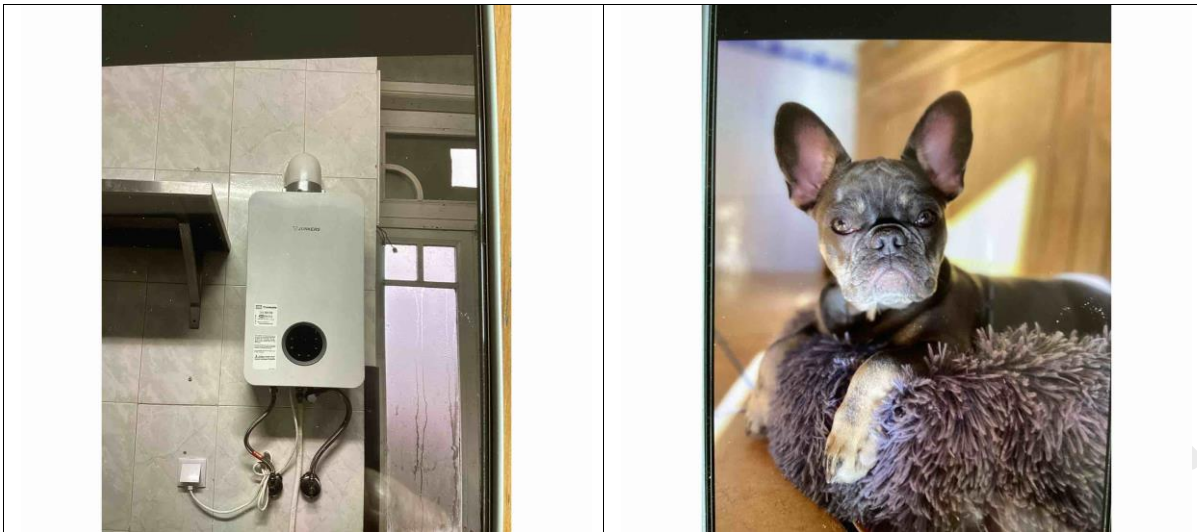

5.2. Válvulas de Corte aos Aparelhos: **Conforme**

#### 6. DEFEITOS CRÍTICOS 1/3

6.1. Aparelhos a gás do tipo A (não ligados) ou do tipo B (ligados não estanques) sem estarem em locais destinados a quartos de dormir ou casas de banho: **Conforme**

6.2. Aparelhos a gás do tipo A ou do tipo B (ligados não estanques), com condução de evacuação dos produtos de combustão, em locais com o volume total inferior a 8 m<sup>3</sup>.: **Conforme**

6.3. Tubo flexível Não metálico (Borracha): **Não aplicável**

6.4. Tubo flexível Metálico (Lira): **Conforme**

6.5. Tubo Metálico (Rígido): **Conforme**

#### 7. DEFEITOS CRÍTICOS 2/3 : ENSAIOS DE ESTANQUIDADE

7.1. Fluido utilizado: **Ar**

7.2. Existe Introdução ?: **Não**

7.3. Pressão na Distribuição (diferença entre pressão inicial e final em mbar)

*Estanque: PDI-PDF 150-150 = 0*

7.4. Estanquidade ligação aos Aparelhos: **Estanque**

7.5. Prosseguir para Ensaio de Monóxido ?: **Sim**

#### 8. DEFEITOS CRÍTICOS 3/3 : ENSAIO DE MONÓXIDO DE CARBONO

8.1. Tem Esquentador / Caldeira (Tipo B ou C) ou outro aparelho a gás?: **Sim**

8.2. Valor de CO sem Exaustor

*Conforme (Menor/Igual a 50 ppm): CO-SEM-EX = 0*

8.3. Tem exaustor ?: **Sim (registar Marca e Modelo Attach)**

8.4. Valor de CO com Exaustor ligado

*Conforme (Inferior/Igual a 50 ppm): CO-COM-EX = 0*

#### 9. CONDIÇÕES VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO

9.1. Aparelhos a gás do tipo B (ligados não estanques), com condução de evacuação dos produtos de combustão, em locais com o volume total igual ou superior a 8 m<sup>3</sup>: **Conforme**

9.2. Aparelhos a gás do tipo A (não ligados), em local com chaminé ou com abertura permanente para evacuação dos produtos de combustão, sendo o volume total do local igual ou superior a 8 m<sup>3</sup>: **Conforme**

9.3. Ventilação dos locais onde estão montados e a funcionar os aparelhos a gás: **Conforme**

9.4. Exaustão dos produtos de combustão, ou da altura mínima da tubagem de saída dos gases de combustão dos aparelhos de aquecimento instantâneo de água sanitária, ou, ainda, da sua inclinação em relação à horizontal.: **Conforme**

9.6. Funcionamento geral dos Aparelhos ?: **Conforme**

## 10. OUTROS DEFEITOS

10.1. Existem outros Defeitos não críticos?: **Nada a assinalar**

SAMPLE REPORT

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO A INSTALAÇÕES DE GÁS

- 1** Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas, Lda, Largo de São Sebastião da Pedreira 44, 1050-205 Lisboa, Portugal, NIPC 506 736 466, adiante designada por Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas.
- 2.** O Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas é um Organismo de Inspeção de Redes e Ramais de Distribuição e Instalações de Gás ao abrigo do Decreto-Lei n.º 521/99 de 10 de dezembro e da Portaria n.º 362/2000 de 20 de junho, reconhecido pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) por Despacho (extrato) n.º 1013/2014 (2ª série) do Diário da República n.º 15, de 22 de janeiro de 2014 e acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), por conformidade com a norma ISO/IEC 15090, com o Certificado de Acreditação n.º I0012.
- 3.** Através do presente contrato o proprietário ou utente da instalação de gás ou seu representante, adiante designado por Requerente, formaliza a requisição de uma Inspeção ao Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas.
- 4.** O Requerente declara que a requisição da Inspeção à instalação de gás deve-se a: Periódica
- 5.** O Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas é uma Entidade independente de todas as demais intervenientes na instalação de gás objeto de inspeção.
- 6.** Para a realização da inspeção, o Requerente autoriza o acesso do Técnico Inspetor do Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas a todos os componentes da instalação de gás, aos aparelhos a gás e aos sistemas de ventilação e evacuação dos produtos de combustão.
- 7.** A instalação de gás objeto de inspeção é identificada no Relatório de Inspeção nº CIA2025-0084-01-01
- 8.** Se na inspeção não forem detetadas anomalias o Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas emite um Certificado de Inspeção.
- 9.** O Certificado de Inspeção poderá ser levantado pelo Requerente, ou seu mandatário, nas instalações do Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas da delegação geograficamente abrangida. O prazo de emissão do Certificado de Inspeção é de 15 dias após a data da inspeção, sendo que o seu levantamento deverá ser efetuado pelo Requerente no prazo de 90 dias a contar da data de emissão.  
O Requerente pretende receber o relatório e o certificado de inspeção (quando aplicável): **Email**
- 10.** Se na inspeção forem detetadas anomalias caracterizadas como defeitos críticos, fica o Requerente notificado para que a sua eliminação seja imediata, ficando sujeito à cessação do fornecimento de gás, por parte da Entidade Distribuidora, enquanto as mesmas não forem solucionadas.
- 11.** Se na inspeção forem detetadas anomalias caracterizadas como defeitos não críticos, fica o Requerente notificado para proceder à sua eliminação dentro do prazo máximo de três meses, após o que deverá solicitar nova inspeção ao Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas.
- 12.** Para a realização da inspeção à instalação de gás o Requerente paga ao Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas, neste ato, a quantia de: **0.01 €** conforme estabelecido.
- 13.** O IVA está incluído nos valores indicados, à taxa legal em vigor.
- 14.** Dados do Requerente:  
Nome: Cláudia Gomes Almeida, Contribuinte: 999999990, Representante (em caso de empresa): Cláudia Gomes Almeida, Telefone: 917928247, E-mail: claudia.almeida@bureauveritas.com.
- 15.** Dados para documento de venda:  
Nome: Cláudia Gomes Almeida, Contribuinte: 999999990, Morada: Rua 28 de Janeiro,350 - Ed. C - Fração 31600-510Vila Nova de Gaia
- 16.** Outras condições:

**17.**O Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas. garante que cumpre com as obrigações que para si resultam das leis que regulam o tratamento de dados pessoais, nomeadamente o exposto na Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro, bem como no Regulamento Geral de Protecção de Dados 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 (RGPD), e demais disposições legais e regulamentárias que se possam aplicar, incluindo as orientações emitidas pela Comissão Nacional de Protecção de Dados ou qualquer outra entidade de supervisão que venha a ser criada, em matéria de protecção de dados.

**18.** Os dados pessoais a serem recolhidos são dados de identificação, de contacto e bancários, bem como dados de caracterização das instalações, e destinam-se à prestação dos serviços contratados, com vista à emissão de certificado de gás.

**19.** Os dados pessoais serão conservados durante 10 (dez) anos, salvo se o Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas não foi obrigado a conservá-los por maior período tempo, em caso de litígio judicial ou por força da lei imperativa.

**20.** Nos termos da legislação aplicável é garantido ao Requerente, a qualquer momento, direito de acesso, de rectificação, de oposição ou de eliminação dos seus dados, podendo fazê-lo remetendo comunicação escrita, indicando Ref. Protecção de Dados, e identificando-se devidamente, para o Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas com sede sita na Largo de São Sebastião da Pedreira 44, 1050-205 Lisboa ou para o email [juridico@pt.bureauveritas.com](mailto:juridico@pt.bureauveritas.com), e de que a retirada do seu consentimento prestado para tratamento dos seus dados não compromete a licitude do tratamento com base no consentimento previamente dado.

**21.** A Política de Protecção de Dados do Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas. encontra-se disponível no website, em [www.bureauveritas.pt](http://www.bureauveritas.pt), a qual contém toda a informação relativa à protecção de dados pessoais e a forma como utilizamos esses dados.

Por serem compreendidas e reciprocamente aceites as condições de prestação do serviço de inspeção à instalação de gás, vai o presente contrato ser assinado pelo Requerente e pelo Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas.

O Requerente (conforme BI)



Cláudia Gomes Almeida

O Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas  
(representante)



Pedro Sarabando

Vila Nova de Gaia , 15-02-2025